

# ④ 矢吹原発電所3

実施年度	発電所名	所在地	発電出力	パネル出力	定格容量	パネル枚数
H25	④ 矢吹原発電所3	矢吹町八幡町409-7	23kW	26.91kW	195W/枚	138




パワーコンディショナー出力	設置規模	設置方位	設置角度	太陽電池種類
4.5kW×1台 4.0kW×2台 計23kW 3.5kW×3台	13.18m×1列 (屋根) 4.02m×11個 (敷地)	南	20 (屋根) 10 (敷地)	多結晶シリコン


# 平面図

中央管理所

計画平面図 S=1:200

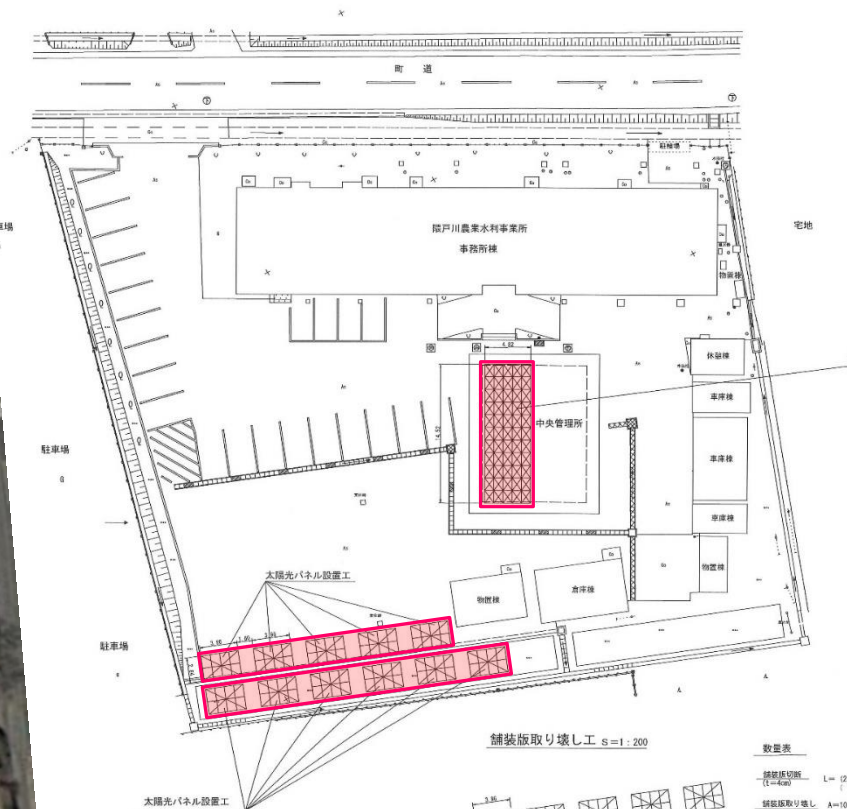

舗装版取り壊し工 S=1:200



数量表

舗装版切断 (1=4m)	L=12
舗装版取り壊し (1=4m)	A=10
A±給排水 (D=10 x m)	V=52.1
A±配管分枝 =2.1 x	